


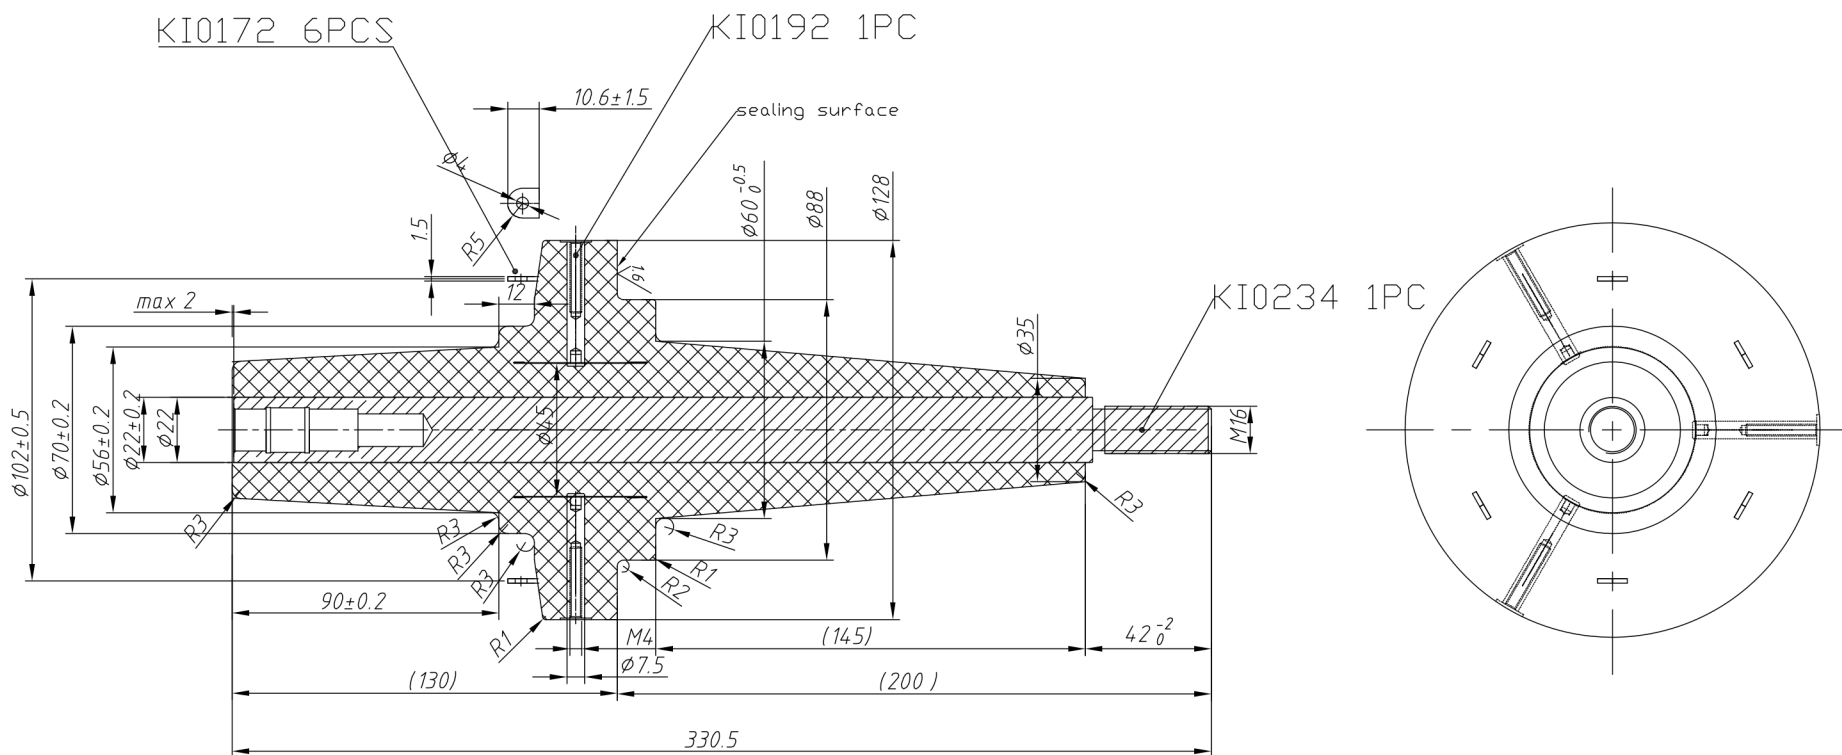

electric test according to IEC 60137:  
power frequency: 77KV/1min  
partial discharge:  $1.5\text{Um}/\sqrt{3}=1.5\times 36/1.732=31.2\text{KV}<10\text{pc}$   $\triangle$   
 $1.05\text{Um}/\sqrt{3}=1.05\times 36/1.732=21.8\text{KV}<5\text{pc}$   
product dimension according to EN 50180

|      |                    |                       |              |                            |
|------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 00   | MU                 | MR                    | 29/07/25     | Prima emissione            |
| Rev. | Disegnato<br>Drawn | Approvato<br>Approved | Data<br>Date | Descrizione<br>Description |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        |                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Coarse <input type="checkbox"/> Molto grossolana<br>Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Coarse <input type="checkbox"/> Very coarse |              |                        |                                  |                       |
| Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |                                  |                       |
| N. Ordine<br>P. Order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data<br>Date | Disegnato<br>Drawn     | MU                               | Data<br>Date 29/07/25 |
| Cliente<br>Customer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data<br>Date | Approvato<br>Approved  | MR                               | Data<br>Date 29/07/25 |
| Conferma<br>Acknowledg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —            | Controllato<br>Checked | File<br>Disk                     | —                     |
| Descrizione — Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        | BE24-400                         |                       |
| ISOLEX<br>Milano Italy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        | Foglio<br>Sheet 1 di<br>of 1     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        | Disegno N. — Dwg. No.<br>ID10502 |                       |